

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству
«Институт БелНИИС», Республика Беларусь, 220076 г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15Б,
+375/17 270 90 01, email: institute@belniis.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС

05.6091.26

Дата регистрации «	24	марта	2026	г.
Действительно до «	24	марта	2027	г.
Продлено до	«	»		г.
Продлено до	«	»		г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Клей однокомпонентный на основе MS-полимеров для паркета торговой марки
«SIPP PROM» SIPP 1K MS

2. Назначение

для приклеивания паркета в помещениях жилых и общественных зданий

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «СИПП-ПРОМ», 197348,
г. Санкт-Петербург, пр-т Коломяжский, дом 10, литер Т, помещение 1Н, 3Н, офис
307, Российская Федерация

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРКЕТНЬЮС», 223050,
Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Молокович, д. 23, Республика Беларусь

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний от 17.03.2026 № 130/2-3, выданного Испытательным центром Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № ВУ/112 1.0290.

6. Техническое свидетельство действует на

партию в объеме 10 тонн, согласно договора № 01-12/2025 поставки товара от 11.12.2025.

7. Особые отметки

Данные маркировки: «логотип (SIPP PROM), наименование (гибридный клей для всех видов паркета и массивной доски SIPP 1K MS), количество (14 кг), наименование и адрес изготовителя свойства, применение, подготовка основания, способ использования, расход, условия хранения, срок годности (12 месяцев с даты производства), дата производства, штриховой код».


Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

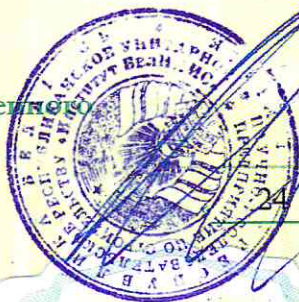

О.Н. Лешкевич

24 марта 2026 г.

№ 0025173

М.П.

РУП «Институт БелНИИС», 220134, Минск

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

05.6091.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

клея однокомпонентного на основе MS-полимеров для паркета торговой марки «SIPP PROM» SIPP 1K MS, производства Общество с ограниченной ответственностью «СИПП-ПРОМ», Российская Федерация.
Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид	Визуально	Пастообразный состав белого цвета
2.	Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 31939, СТБ 1262, п. 9.4	97,4
3.	Плотность, г/см ³	ГОСТ 31992.1	1,60
4.	Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	ГОСТ 26589, метод А	1,46 А - адгезионный отрыв
5.	Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве (паркет), МПа	СТБ 1621, п. 7.4	1,42 А - адгезионный отрыв
6.	Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве после теплового старения (паркет), МПа	СТБ 1621, п. 7.5	1,36 А - адгезионный отрыв
7.	Открытое время. Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве, МПа: - через 40 мин; - через 60 мин;	СТБ 1621, п. 7.3	1,44 А - адгезионный отрыв 1,39 А - адгезионный отрыв
8.	Прочность на сдвиг клеевого соединения: бетон-древесина, Н/м	ГОСТ 26589, п. 3.6	23045 А - адгезионное разрушение
9.	Горючесть, группа	ГОСТ 30244, метод 2	Г4*
10.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402	В4*

Примечание: * - значения показателей, указанные в п.п. 9,10 таблицы 1, приведены без проведения испытаний, на основании информации заявителя.

Руководитель уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

05.6091.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на клей однокомпонентный на основе MS-полимеров для паркета торговой марки «SIPP PROM» SIPP 1K MS (далее – клей), производства Общества с ограниченной ответственностью «СИПП-ПРОМ», Российская Федерация, предназначенный для приклеивания паркета в помещениях жилых и общественных зданий.

2. Клей представляет собой высокоэластичный однокомпонентный состав на основе MS-полимеров и предназначен для укладки всех видов напольных покрытий из древесины.

3. Укладку паркета с применением клея следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя. Основание должно быть ровным, прочным, сухим, чистым, без следов веществ, ухудшающих адгезию. При необходимости следует произвести подготовку основания.

Клей распределяют по поверхности основания с применением ручного инструмента (зубчатого шпателя). При нанесении клея на основание следует учитывать его «открытое время». Температура основания при нанесении клея должна составлять от +15 °C до +25°C. Влажность оснований на цементной основе не должна превышать 4%, ангидридных стяжек 0,5%.

4. Клей поставляют в герметичных упаковках. На упаковку с клеем наклеена этикетка, содержащая следующую информацию: логотип, наименование клея, количество, наименование и адрес изготовителя, свойства, применение, требования по подготовке основания, способ применения, расход, условия хранения, срок годности, дату производства, штриховой код.

5. Проектирование, производство и приемку работ по устройству покрытий пола с применением клея следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» и других технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь, проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций изготовителя.


6. Транспортирование клея в упакованном виде следует осуществлять всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки горючих грузов, действующими на транспорте данного вида.

Клей в упакованном виде следует хранить при температуре от 5 °C до 30 °C в крытых складских вентилируемых помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, механических повреждений упаковки, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения клея – 12 месяцев с даты изготовления.

7. Ответственность за соответствие поставляемого клея настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель
уполномоченного органа

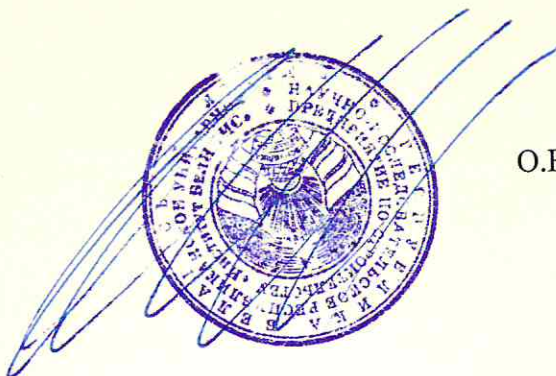

О.Н. Лешкевич

№ 0064470